


# Netzanschluss Mitteldrucknetz (Teilorte\*) > 100mbar bis <= 1 bar Gaszähler 2 - Stutzenanschluss

\* Musbach  
Grüntal  
Wittlensweiler  
Dietersweiler  
Lauterbad  
Industriegebiet FDS/Wittlensweiler  
vereinzelt in FDS - Stadtgebiet

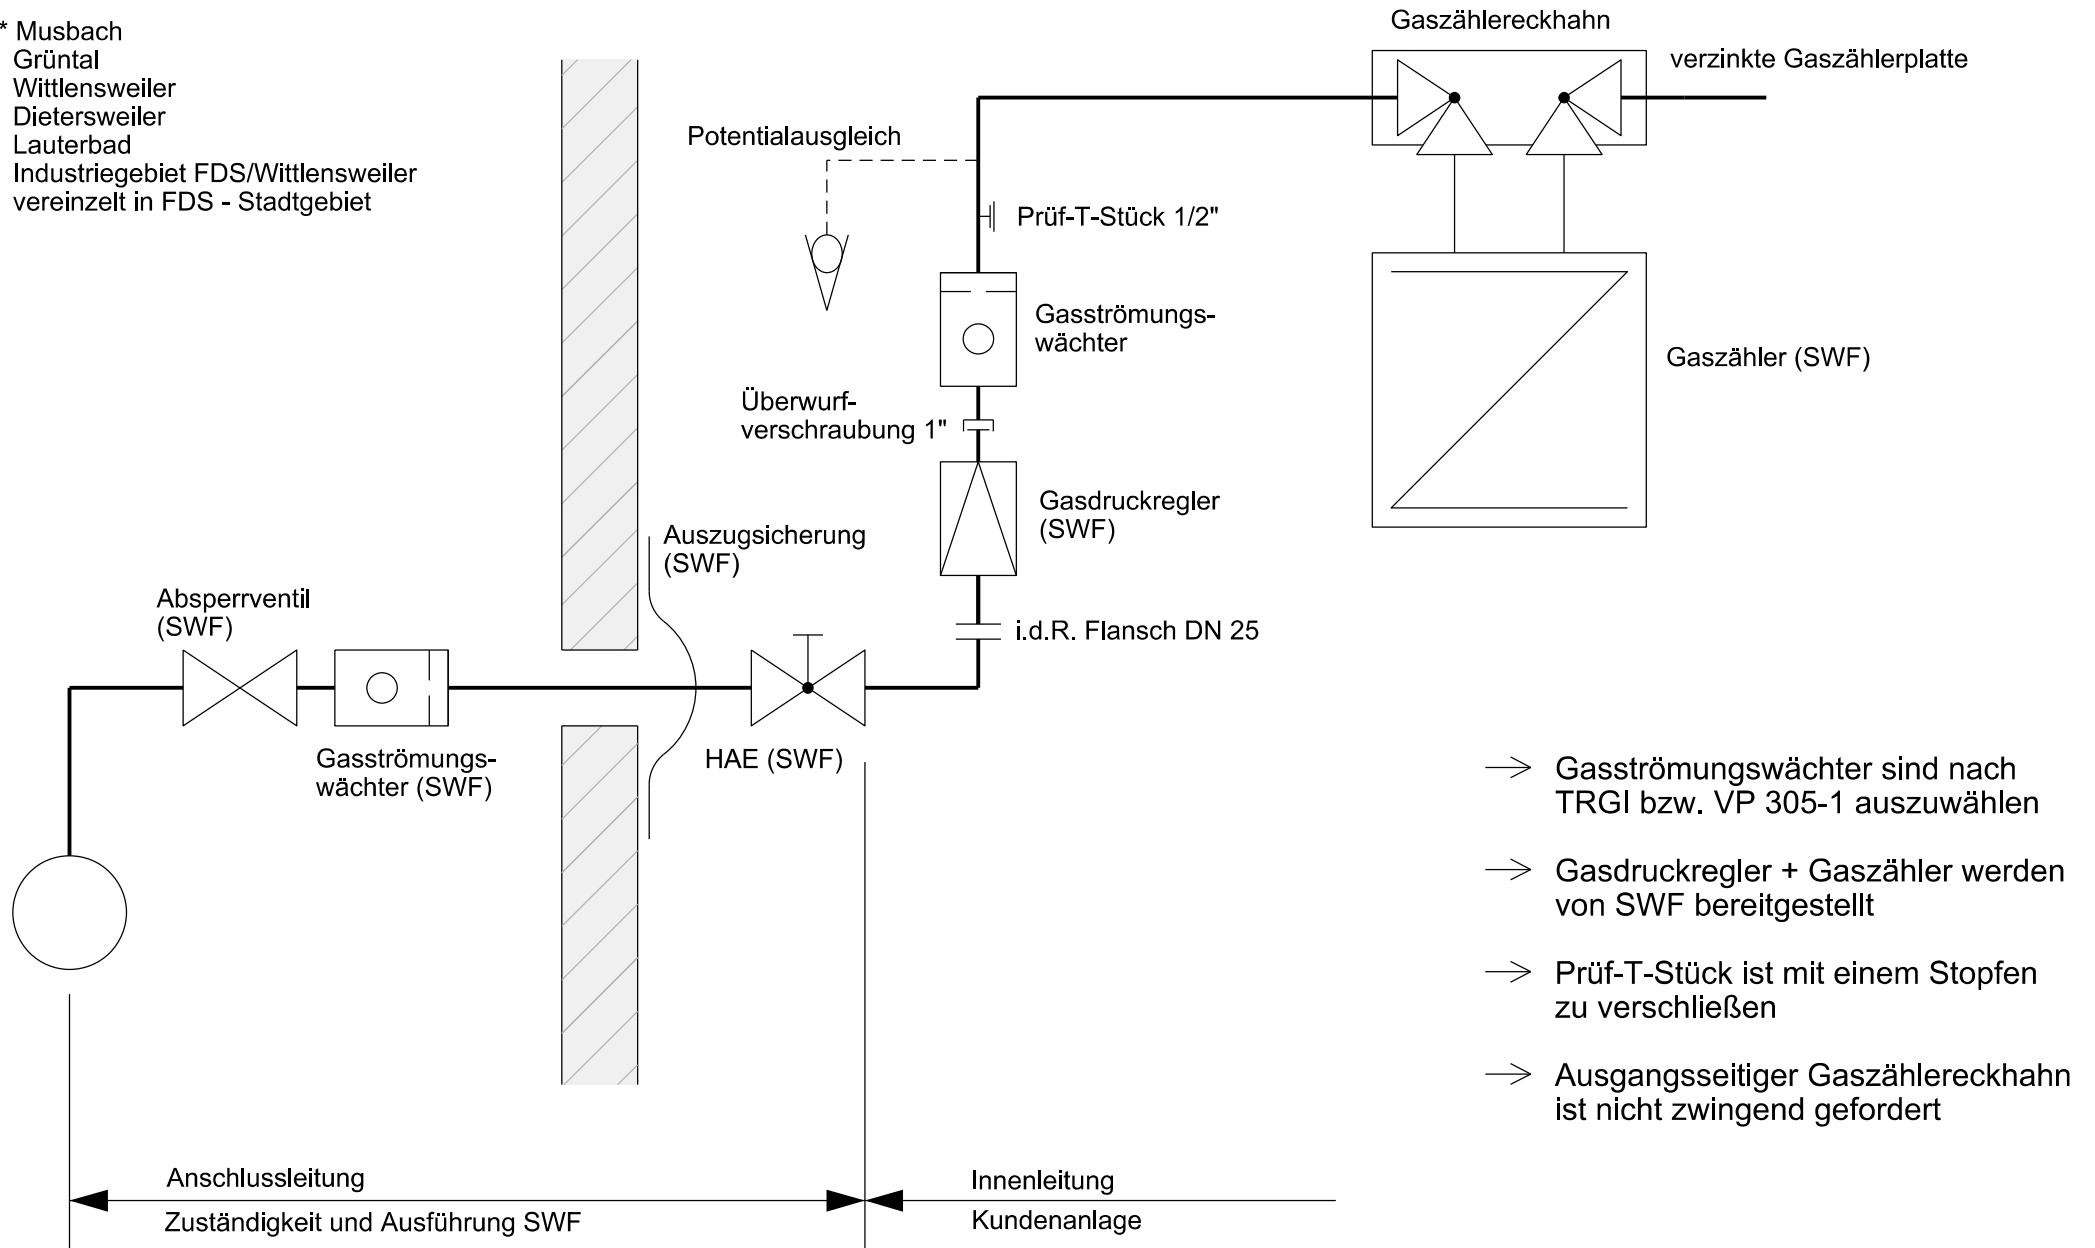

- Gasströmungswächter sind nach TRGI bzw. VP 305-1 auszuwählen
- Gasdruckregler + Gaszähler werden von SWF bereitgestellt
- Prüf-T-Stück ist mit einem Stopfen zu verschließen
- Ausgangsseitiger Gaszählereckhahn ist nicht zwingend gefordert